
ШКАФЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ШАИИС МТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: <http://relaypro.nt-rt.ru/> || эл. почта: mch@nt-rt.ru

ШАИИС-МТ




Шкаф представляет собой низковольтное комплектное устройство (НКУ) и предназначен для размещения от одного до трех счетчиков электроэнергии трансформаторного включения по току и напряжению, используемых для организации учета электроэнергии на вводах, а также УСПД, УССВ и коммутационного оборудования, входящих в состав аппаратной части автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого (технического) учета электроэнергии АИИС КУЭ (АИИС ТУЭ).

ШАИИС-МТ обеспечивает:

- сбор информации с датчиков, счетчиков электроэнергии и контроллеров различного типа;
- предварительную обработку принимаемой информации по заданному алгоритму;
- передачу информации на верхний уровень;
- хранение информации в энергонезависимой памяти изделия (УСПД), в том числе журнала событий;
- отображение хранимых данных в табличном и графическом представлении на дисплее УСПД (опционально, в зависимости от модификации УСПД).

Структурная схема ШАИИС-МТ

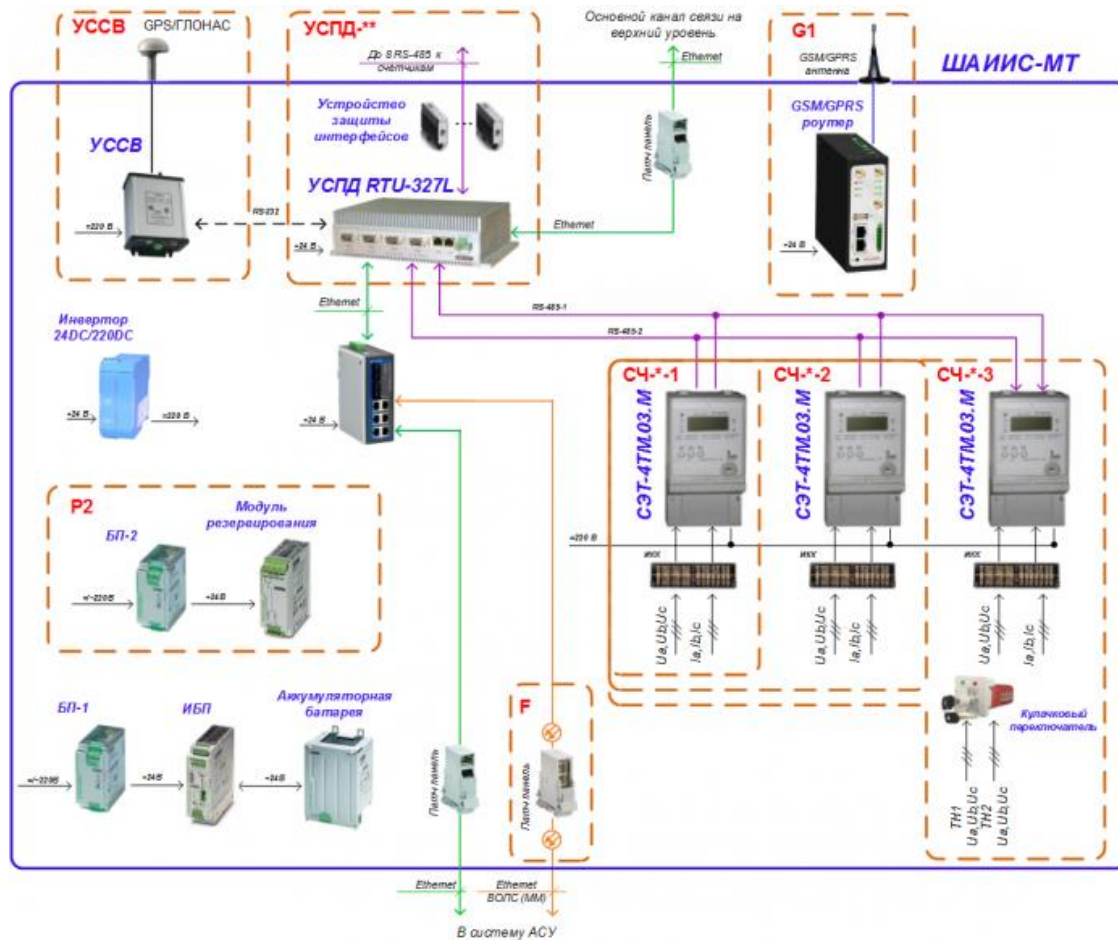

Описание опций ШАИИС-МТ:

УСПД 325 — УСПД RTU-325-E2-512-M4-B8-G

УСПД 325L — УСПД RTU-325L-E2-512-M2-B2

УСПД 327L — УСПД RTU-327L-E2-B06-M02

УСПД Эком 3000 — УСПД Эком 3000T-50-M3-B8-G-TE

УСПД Сикон C70 — УСПД Сикон C70 ВЛСТ 220.00.000-12

СЧ-А-1 — Счетчик э/э Альфа A1802RAL-GB-DW-4 — 1шт.

СЧ-А-2 — Счетчик э/э Альфа A1802RAL-GB-DW-4 — 2шт.

СЧ-А-3 — Счетчик э/э Альфа A1802RAL-GB-DW-4 — 3шт.

СЧ-С-1 — Счетчик э/э СЭТ-4ТМ.03.М — 1шт.

СЧ-С-2 — Счетчик э/э СЭТ-4ТМ.03.М — 2шт.

СЧ-С-3 — Счетчик э/э СЭТ-4ТМ.03.М — 3шт.

F1 — Оптический канал связи (ВОЛС)

G1 — Резервный канал передачи данных GSM/GPRS/3G

УССВ — Сервер времени УССВ 2.01

P2 — Резервный блок питания

Конфигурация шкафа

ШАИИС-МТ УСПД/СЧ/Р/G/УССВ/Р

УСПД 325 - УСПД RTU-325-E2-512-M4-B8-G
 УСПД 325L - УСПД RTU-325L-E2-512-M2-B2
 УСПД 327L - УСПД RTU-327L-E2-B06-M02
 УСПД Эком 3000 - УСПД Эком 3000Т-50-M3-B8-G-TE
 УСПД Сикон С70 - УСПД Сикон С70 ВЛСТ 220.00.000-12

СЧ-А-1 - Счетчик э/э Альфа А1802RAL-GB-DW-4 – 1шт.
 СЧ-А-2 - Счетчик э/э Альфа А1802RAL-GB-DW-4 – 2шт.
 СЧ-А-3 - Счетчик э/э Альфа А1802RAL-GB-DW-4 – 3шт.
 СЧ-С-1 - Счетчик э/э СЭТ-4ТМ.03.М - 1шт.
 СЧ-С-2 - Счетчик э/э СЭТ-4ТМ.03.М - 2шт.
 СЧ-С-3 - Счетчик э/э СЭТ-4ТМ.03.М - 3шт.

F1 – Оптический канал связи (ВОЛС)

G1 - Резервный канал передачи данных GSM/GPRS/3G

УССВ - Сервер времени УССВ 2.01

P2 - Резервный ввод питания

Габариты шкафов (ШхГхВ)	Ethernet Тх	Ethernet Fx	GSM/GPRS	Резерв питания	RS-485	Исполнение	Подвод кабеля
(800*600*2000 + цоколь)	6	2	1	1	6	одностороннее	снизу
(800*600*2000 + цоколь)	2	-	1	1	2	одностороннее	снизу
(800*600*2000 + цоколь)	2	-	-	1	6	одностороннее	снизу
(800*600*2000 + цоколь)	2	-	-	-	6	одностороннее	снизу
(800*400*2000 + цоколь)	6	2	1	1	8	одностороннее	снизу
(800*400*2000 + цоколь)	2	-	-	-	8	одностороннее	снизу
(800*400*2000 + цоколь)	2	-	-	1	4	одностороннее	снизу
(800*400*2000 + цоколь)	2	-	1	1	8	одностороннее	снизу

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: <http://relaypro.nt-rt.ru/> || эл. почта: mch@nt-rt.ru